


ISTRUZIONE AGGIUNTIVA PER MANIGLIONE ANTIPANICO CON CONTATTI ELETTRICI

Montare il maniglione antipanico come dalle istruzioni riportate nella scatola dello stesso, fatte salve le indicazioni che seguono:

- I cavi che fuoriescono dal maniglione vanno prolungati (se necessario) e vanno fissati al maniglione mediante silicone onde evitare il contatto con i leveraggi interni;
- E' opportuno invertire le teste in metallo (verniciate in nero) del maniglione per usufruire del foro inferiore per far passare i cavi, già predisposto, togliendo il tappino in PVC;
- Alla testa (lato cerniere) va applicato il ponticello passacavi. Esiste già un foro con filetto M4 sul maniglione dove va fissata la parte superiore del ponticello. Va praticato un secondo foro per completare il fissaggio. Per motivi estetici e temporali è opportuno usare per entrambi viti autofilettanti da 4.2mm;
- L'altro lato del passacavi va fissato al telaio del serramento o alla mostra di finitura, collegando i cavi come segue:

Attenzione: la corrente va trasformata in base alle caratteristiche del magnetone.

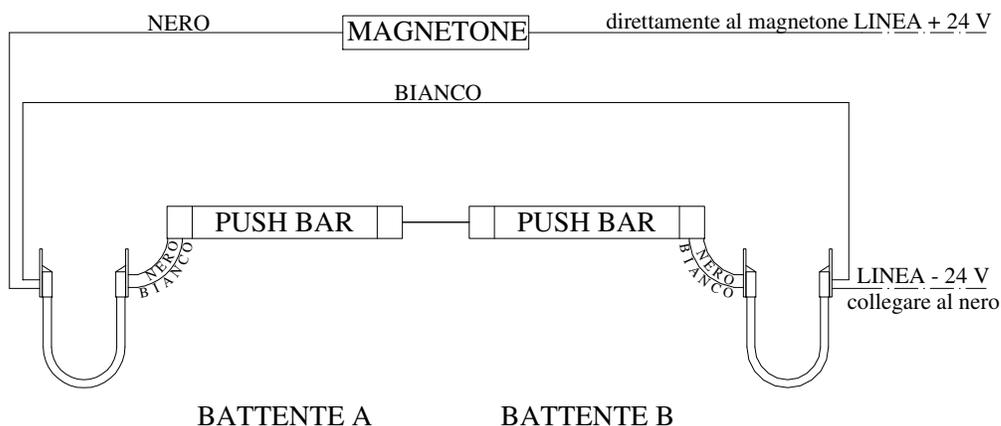

San.Co. Costruzioni Tecnologiche S.p.A.
Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN)
Tel. +39.0464.588111
Fax +39.0464.588222

Internet: <http://www.sancoct.com> e-mail: mail@sancoct.com

LE ILLUSTRAZIONI E LE DESCRIZIONI NON SONO IMPEGNATIVE, MA SOLO DESCRITTIVE. LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRÀ NECESSARIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROPRI PRODOTTI.

REV.DD. 01/01/2008



San.Co Costruzioni Tecnologiche S.p.A. Via Fornaci, 26 - 38062 ARCO (TN) - ITALY - Tel. 0464.588111 Fax 0464.588222

Reg. Imp. TN 01229680226 R.E.A. TN 124023 Import/Export n. TN0123821 Cap. Soc. € 550.000 i.v. - C. F. e P. I.V.A. 01229680226

Attestazione SOA OS06 Classifica III n. 340/29 - Certificato UNI EN ISO 9001:2000 NR° 13178-2003-AQ-VEN-SINCERT - San.Co® ed Isofire® sono marchi registrati.